ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA

929-14

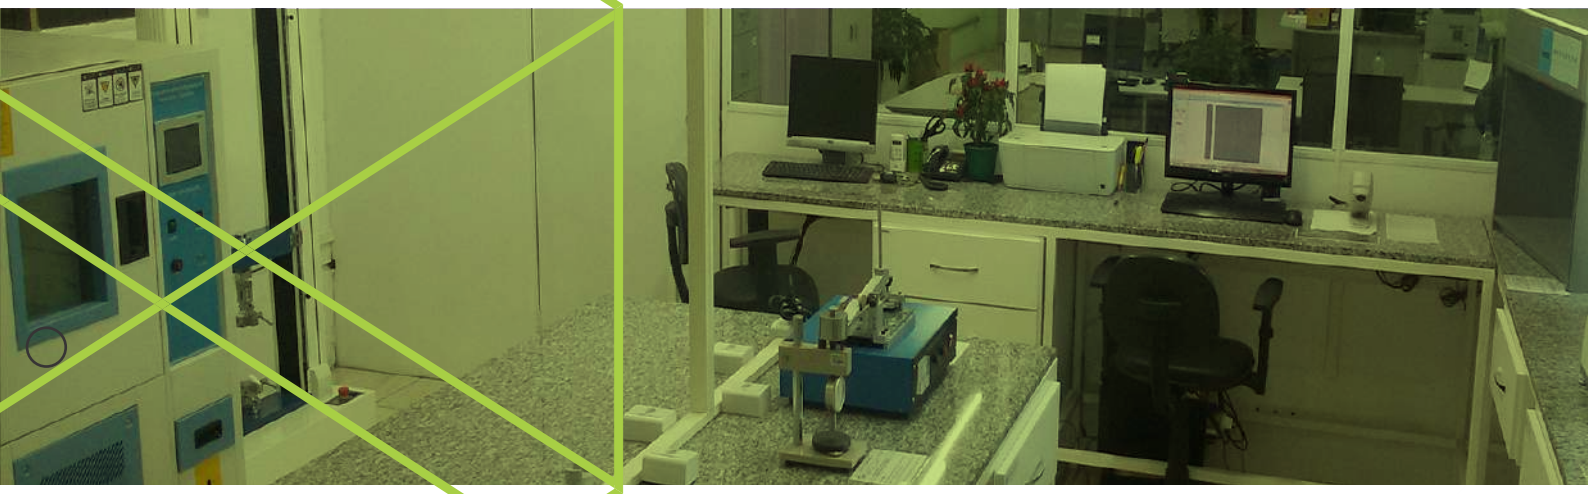

Lamiecco
revestimientos ecológicos

FIERGS SENAI

CENTRO TECNOLÓGICO DO MOBILIÁRIO - CETEMO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Teléfono: (5554) 3449-3500 - Fax: (5554) 3449-3513
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

RECEPCIÓN Nº: 929/14 **de** 08/08/2014

Propuesta n°: 307/14

Interesados: Lamiecco Plásticos Ltda.
CNPJ: 08.889.084/0001-78 IE: 290/0003487
Rua Souza Lobo, 625
99255-000 - Montauri - RS
51 3222 0584 / 51 3222 0584

ENSAYO DE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA

1 - DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:
MUESTRA 01: Lamiecco Branco TX.

2 - MUESTREO:
La recolección, muestreo e identificación son de responsabilidad del cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:
A través de la realización de estos ensayos se pretende evaluar el desempeño de la muestra, realizado de acuerdo com el método descrito en el ítem 4.2.

4 - PROCEDIMIENTO:
4.1 - PREPARACIÓN DE LA MUESTRA:
La muestra fue preparada por el cliente.

4.2 - MÉTODO DE ENSAYO:
Ensayo realizado en conformidad con el procedimiento PRI 632/445 (1ª Edición – Revisión 03). Las muestras se someten a diferentes temperaturas que empiezan con 60 ° C, con aumento gradual de la temperatura de 10 a 10 ° C a 100 ° C. El tiempo de exposición de la muestra para cada temperatura es de 1 hora, con intervalos entre cada uno de 15 minutos a temperatura ambiente para su evaluación. El rango de temperatura se define por el cliente.

5 - RESULTADO:

Ensayo realizado en el período de 18/08/2014 a 19/08/2014.
Se ensayaron 32 provetas.

Este documento solo debe ser reproducido por completo.

Lamiecco
revestimientos ecológicos

El punto de reblandecimiento del adhesivo utilizado es de 80°C (información proporcionada por el cliente).

MUESTRA	RESULTADO				
	TEMPERATURA (°C)				
	60	70	80	90	100
01	Sin cambios	Sin cambios	Sin cambios	Sin cambios	Sin cambios

OBSERVACIÓN: Los resultados son válidos solamente para el estado de las muestras en el momento del ensayo.

Bento Gonçalves, 22 de Augusto de 2014.

CARINE CAVALLERI DALLÉ
Gerente Técnica para Ensaios Físicoquímicos
Laboratório de Controle de Calidad
SENAI/CETEMO

Este documento solo debe ser reproducido por completo.

Lamiecco
revestimientos ecológicos